


<b>Appellation</b>	BALLAST 20/50	<b>N° de prélèvement</b>	2017 T 166
<b>Date de prélèvement</b>	02/06/17	<b>Date de réception</b>	05/06/17
<b>Par</b>	Entreprise Binet TP	<b>Contrôleur</b>	ATEMAC

**Utilisation:** Matériaux B3 utilisables en remblai et couche de forme (insensibilité à l'eau).  
Matériaux utilisables en partie inférieure et supérieure de remblai d'assainissement (qualité q3-q4).

Analyse granulométrique NF EN 933-1

TAMIS (mm)	63	50	40	31,5	20	16	10	5	2	0,5	0,080	0,063
<b>% TAMISAT</b>	100	97,7	73,4	35,4	17,0	12,0	9,0	6,2	3,5	2,3	1,6	1,5

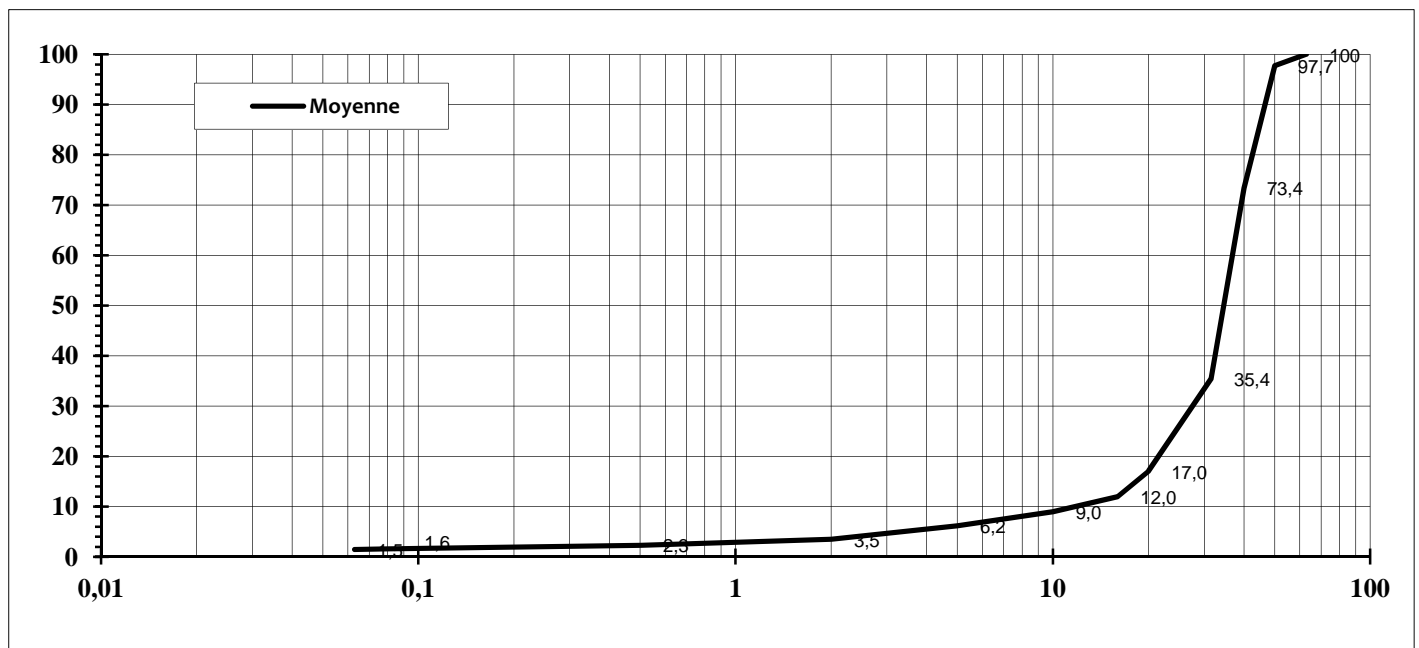

### Autres essais

VBS (NF P 94-068)	0,1
-------------------	-----

Classement GTR selon la NF P 11-300	C1B3
--	------